


ŻYWICA  
MONOSFERYCZNAMIĘKKA  
WODAWĘGIEL  
AKTYWNYZŁOŻE  
KDF

## CS QUADRO CARBON

### FUNKCJONALNOŚĆ:

- Mniejsze zużycie soli oraz wody
- Wyższa odporność na cząsteczki żelaza zawarte w wodzie
- Głowica elektroniczna z wyświetlaczem LCD
- Dotykowy panel sterujący
- Menu w języku polskim
- Sterowanie objętościowo-czasowe
- Możliwość regulacji twardości wody
- Zabezpieczenia antyzalaniowe
- Solidna, sztywna obudowa
- Pokrywa oddzielająca zbiornik solanki od części elektronicznej
- Ryflowany spód, zwiększający odporność na przetarcia
- Zawór typu bypass

1. Połączenie **zmiękczenia wody i adsorpcji na węglu aktywnym** w jednym urządzeniu zaprojektowane zostało także dla osób ze skłonnością do reakcji alergicznych na twardą wodę, chlor oraz metale ciężkie.
2. **CS Quadro Carbon** pozwala oszczędzać miejsce oraz pieniądze, gdyż **dwa niezależne funkcjonalnie urządzenia** zostały zaprojektowane w jednej obudowie.
3. Urządzenie **CS Quadro carbon** kontrolowane jest przez mikrokomputer i umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twojej wody. Dzięki temu możesz użytkować swoje urządzenie w sposób ekonomiczny, a regeneracja odbywać się będzie automatycznie, co pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.
4. Głowica kontrolowana jest prostym oprogramowaniem wyświetlanym na ekranie LCD. Dodatkowo wyświetlana jest informacja o trybie regeneracji, pozostałej objętości lub liczbie dni do regeneracji.

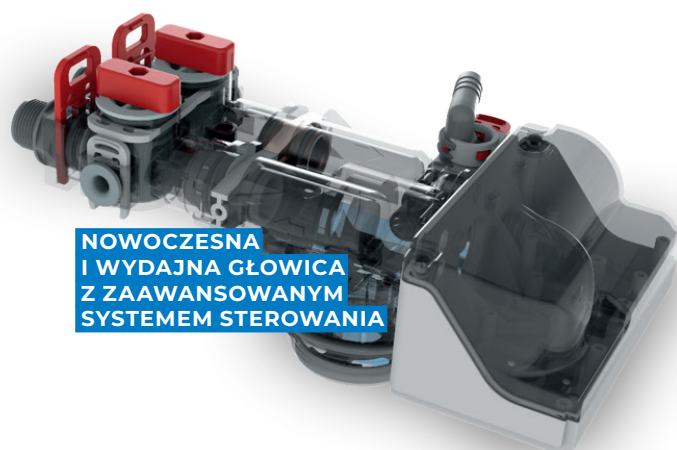NOWOCZESNA  
I WYDAJNA GŁOWICA  
Z ZAAWANSOWANYM  
SYSTEMEM STEROWANIA**Klarwod**  
ul. Lipowa 37, Bielawa  
05-520 Konstancin-Jeziorna(+48) 22 717 53 77  
(+48) 22 757 65 08biuro@klarwod.pl  
www.klarwod.pl

## DANE TECHNICZNE:

|                                         | JEDNOSTKI           | CS QUADRO CARBON                            |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Przepływ                                | m <sup>3</sup> /h   | 2,3                                         |
| Pojemność złoża                         | litr                | 36 (30 l żywica monosferyczna + 6 l węgiel) |
| Pojemność jonowymienna                  | m <sup>3</sup> /°dH | 99                                          |
| Średnie zużycie soli na regenerację     | kg                  | 3                                           |
| Pojemność zbiornika na sól              | kg                  | 51                                          |
| Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys.   | cm                  | 34 / 44 / 106                               |
| Rozmiar zbiornika na złożo śred. / wys. | cale                | 11" / 35"                                   |
| Temperatura pracy                       | °C                  | 2 – 30                                      |
| Ciśnienie pracy                         | bar                 | 2 – 6                                       |
| Napięcie zasilania                      | V/Hz                | 220 – 240 / 50 – 60                         |
| Napięcie pracy                          | V                   | 12                                          |
| Pobór mocy                              | W                   | 5 (tylko podczas regeneracji)               |
| Przyłącze                               | cale                | 1"                                          |

## EKSPLOATACJA:



Uzupełnianie  
soli tabletkowanej  
**raz na 2 miesiące**




Wymiana złoża  
**po 5-10 latach**



Autoryzowany  
przegląd  
**co 12 miesięcy**

## BUDOWA:

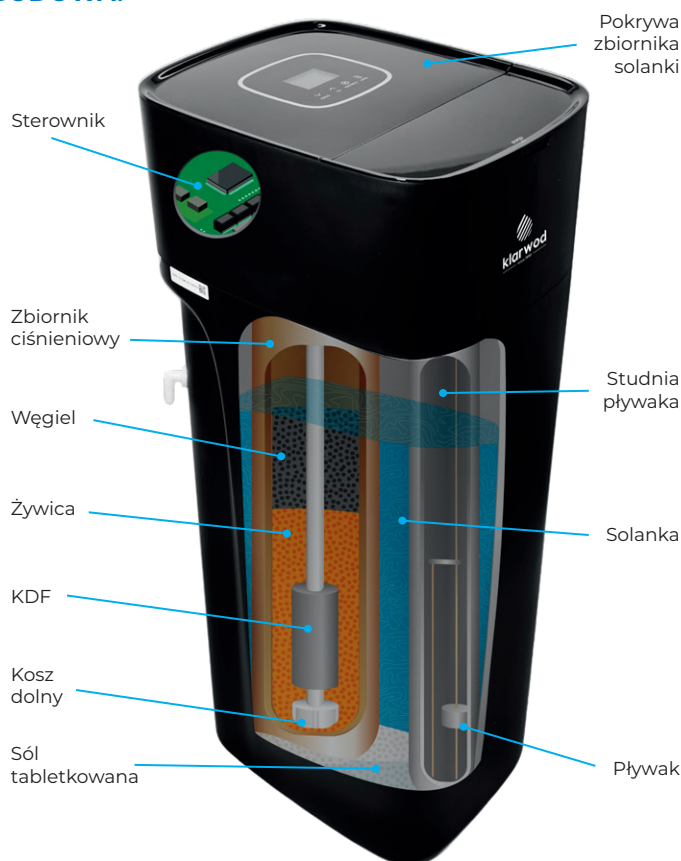

\* ilość wody uzdatnionej pomiędzy regeneracjami w stosunku do zmiękczacza CS Carbon



**Klarwod**  
ul. Lipowa 37, Bielawa  
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77  
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl  
www.klarwod.pl

